

Einbauhinweis für Einsparten- bzw. Mehrspartenhauseinführung für unterkellerte Gebäude



$L_{\min 1}$: Abstand zur Wand ≥ 15 cm

$L_{\min 2}$: Überdeckung Erdgleich-Wasserleitung
0,8 m bis 1,2 m bzw. nach Absprache
mit dem jeweiligen Versorgungs-
unternehmen

$L_{\min 3}$: Empfehlung: Abstand vom Fenster zur
Kernbohrung ≥ 0.8 m

Bild 1: Maße Hauseinführung Keller

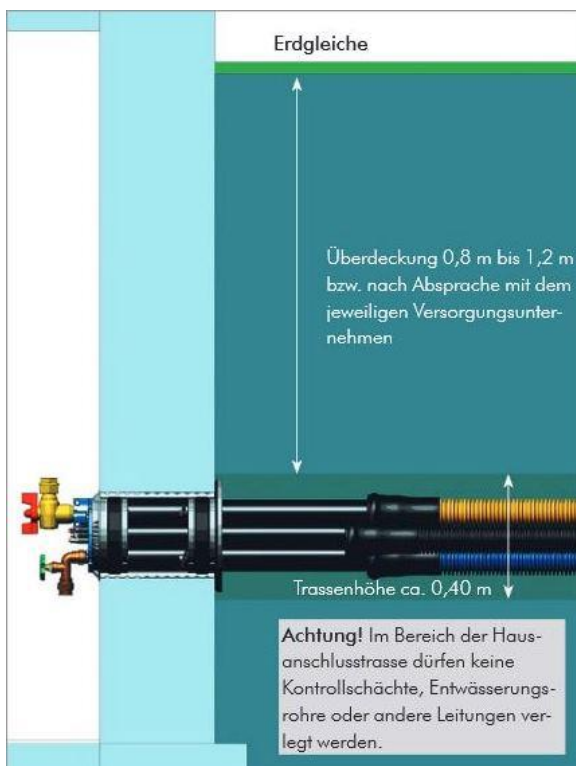


Bild 2: Seitenansicht Hauseinführung Keller



Bild 3: Draufsicht Hauseinführung Keller